



Name des Prüfers:	Andreas Schölmlberger	Prüfdatum:	12. Juni 2009
-------------------	-----------------------	------------	---------------

Betriebsbezeichnung / Name:

scalaria - Event Gastberger Hotelbetriebe GmbH & CoKG

Anschrift des Betriebes:

Anrede:	Herr	Bezirk:	Gmunden
Titel:		Region:	Salzkammergut
Vorname:	Thomas	Seehöhe:	548 Meter
Nachname:	Szvetecz	Telefon:	+43 (0)6138-8000
Straße/Nr.:	See 1	Fax:	+43 (0)6138-8080
PLZ:	5360	E-Mail:	welcome@scalaria.com
Ort:	St. Wolfgang	Website:	http://www.scalaria.com

Angaben zum Betrieb:

4+ Sterne Hauben Edelweiß Blumen

Öffnungszeiten:

Ganzjahresbetrieb: JA NEIN

Betriebsferien:	
-----------------	--

Ruhetag: Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. Feiertag

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankomat Kreditkarte Erlagschein QuickCard Barzahlung

Gesprochene Sprachen im Betrieb:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch & Kroatisch

Speisekarte: in Brailleschrift: mit Bildern: in versch. Sprachen:

Beherbergungsangebot gesamt:

Beherbergungsangebot für Rollstuhlfahrer/Innen

Zimmer gesamt:	138	Rolli-Zimmer:	1
Betten gesamt:	276	Rolli-Betten:	2
Doppelzimmer:	138	Rolli-Doppelzimmer:	2
Einzelzimmer:		Rolli-Einzelzimmer:	
Mehrbettzimmer:		Rolli-Mehrbettzimmer:	

Zusatzangebote – bitte Entsprechendes anhaken

(Selbst – für Rollstuhl zugänglich - im Umkreis von ca. 15 Kilometer)

Haustiere erlaubt - auf Anfrage -

Hotelkoffer für Hörbehinderte

Busse WILLKOMMEN

Saal für Personen

Seminarraum für - 240 Personen

Gastgarten für Personen

Erlebnis-Restaurant

Fitnessraum

Wellnessbereich

Sauna

Solarium

Whirlpool

Massage

Beautysalon

Hallenbad

Swimmingpool

Liegewiese

Seegrund

FKK

Tennisplatz

Tennishalle

Squash

Reitmöglichkeit

Wasserski

Bootsverleih

Radverleih

geführte Radtouren

geführte Wandtouren

Freizeitprogramm

Fitnesscoach

Badelifter / Pool

Badelifter / Zimmer

Krankenbetten

Behindertentransport

Rollstuhlverleih

Bettenlifter

Spielplatz

Taxi

Abholservice

Sonstiges:

Zusatzangebote Verpflegung:

Frühstück auf Anfrage

Mittagsbuffet

Mittagsmenüs zur Auswahl

Abendmenüs zur Auswahl

Vegetarische Küche - _____

BIO-Produkte - _____

Diabetiker-Menüs - _____

Spezielle Diätmenüs - _____

Kindermenüs - _____

Seniorenmenüs - _____

Produkte aus eigener Erzeugung

Fischgerichte

Vitale Küche

Jahreszeiten Kulinarik

Wildgerichte - _____

Hausmannskost - _____

Internationale Küche - _____

Spezialwochen - _____

Vorbestellte Spezialitäten - _____, _____, _____

Fassbier

verschiedene Schnäpse

Vinothek _____ - _____

Most _____

Kochkurse - _____

Catering

Hauszustellung

Kinder-Malset

Kinder-Spielecke

Kinder-Hochstuhl

Sonstiges: alle Wünsche werden auf Anfrage erfüllt

Begleitperson/en:

erforderlich – Anzahl:

nicht erforderlich

Bemerkungen zur Begleitperson/en: Teilweise wäre eine Begleitperson ratsam


.....
Sonstige Bemerkungen / Fotos



Parkplatz:

	JA	NEIN
Behindertenparkplatz: wenn JA – Lage: vor dem Eingang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze mit einer Breite von 350cm (ÖNORM B1600 [3.1.6.4]): tatsächliche Breite: 300cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtanzahl der Behindertenparkplätze: 4 (1 Behindertenparkplatz für die ersten 5 Parkplätze – je weitere 50-ig + 1-er [bei Versammlungs-, Kultur- & Sportstätten, in denen der Besuch entgeltlich oder zeitbezogen stattfindet, müssen Stellplätze für PKW von behinderten Menschen entsprechend der Zahl der am Veranstaltungsort ausgewiesener Rollstuhlplätzen vorhanden sein] – ÖNORM B16000 [3.1.6.1])		
Behindertenparkplätze außen: Anzahl: 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze Garage: Anzahl:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenmarkierung (ÖNORM B1600 [3.1.6.6]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschilderung (ÖNORM B1600 [3.1.6.6]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung / Bodenbelag: (Die Verwendung von Rasensteinen od. großformatigem Kopfsteinpflaster im Bereich des Stellplatzes ist nicht zulässig – ÖNORM B1600 [3.1.6.1.2])		
Behindertenparkplatz gut beleuchtet:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertenparkplatz überdeckt (ÖNORM B1600 [3.1.6.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Einfahrtstore & Schranken automatisch öffnend und vom Auto aus bedienbar: (Einfahrtstore & Schranken müssen automatisch öffnen und auch vom Auto aus bedienbar sein [zB. Schlüssel- od. Kartensäule, Fernbedienung] ÖNORM B1600 [3.1.6.7]):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Art des Behindertenparkplatzes:

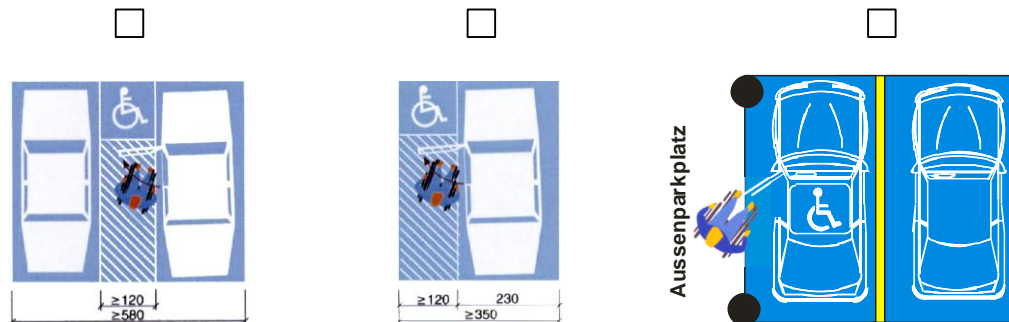

Bemerkungen / Fotos:



Eingang:

	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit % Steigung und Zwischenpodeste nach Meter: (ÖNORM B1600 [3.1.5.29] – bei Um- & Zubauten max. 10% [5,5°] – [Rampen müssen ab einem Längsgefälle von mehr als 6% in Abständen von max. 10m durch horizontale Zwischenpodeste von 120 – 150cm Länge unterbrochen werden] – Bild 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit gut befahrbaren Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.1.5.7] griffig & rutschhemmend): tatsächlicher Belag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handläufe an der Rampe durchgehend in einer Höhe von 90 – 100cm & zusätzlich von 75cm ausgestattet (ÖNORM B1600 [3.1.5.6]): tatsächliche Höhe in cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hausglocke auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in 115 cm - seitlicher Abstand von cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprechanlage auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in cm - seitlicher Abstand cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingangsbereich gut beleuchtet:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingang taktil gekennzeichnet:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türe / Türrahmen farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt (ÖNORM B1600 [4.1.2]): schlechter Kontrast	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Glastüre in 90 – 100cm Höhe optisch kontrastierend markiert (ÖNORM B1600 [3.2.2.9]): tatsächliche Höhe in cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anfahrbereich der Eingangstüre von mind. 120 x 150cm / seitlicher Anfahrbereich von mind. 50cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Maße: x cm – seitl. Anfahrbereich von cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausreichen Platz im Windfang von 200 x 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Fläche von x cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite der Eingangstüre von 90cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.2]): tatsächliche Breite von cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türschwelle unter 2cm – max. 3cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]): tatsächliche Höhe von cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei automatischer Drehtüre, schwenkbereich optisch & taktil gekennzeichnet (ÖNORM B1600 [3.2.2.8]): tatsächlich:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

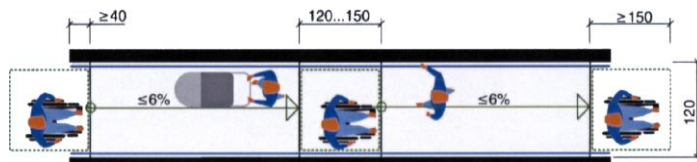



Bild 1:

Bemerkungen / Fotos:

Rezeption / Empfang:


	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geräumiger Empfangsraum / Rezeption:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taktile Bodeninformation vom Haupteingang zur Rezeption (ÖNORM B1600 [3.4.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertentoilette ___ im Rezeptionsbereich (ÖNORM B1600 [3.4.1.1]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blend- & reflexionsfreie Beleuchtung (ÖNORM B1601 [3.4.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informationen in taktiler Form & Brailleschrift (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Induktive Höranlage mit internationalen Piktogramm für induktive Höranlagen (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzgelegenheit mit Armstütze in der Nähe der Rezeption (ÖNORM B1603 [3.4.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezeptionskorpus für Rollstuhl unterfahrbar – 70cm Höhe (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche Höhe in _____ cm:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezeptionskorpus für Rollstuhl unterfahrbar mit 80cm Breite (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche Breite von _____ cm:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankomat- & Kreditkarten – Bedienungselemente in 85 – 100cm Höhe (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche Höhe in _____ cm:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): Tatsächlicher Bodenbelag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Fotos:

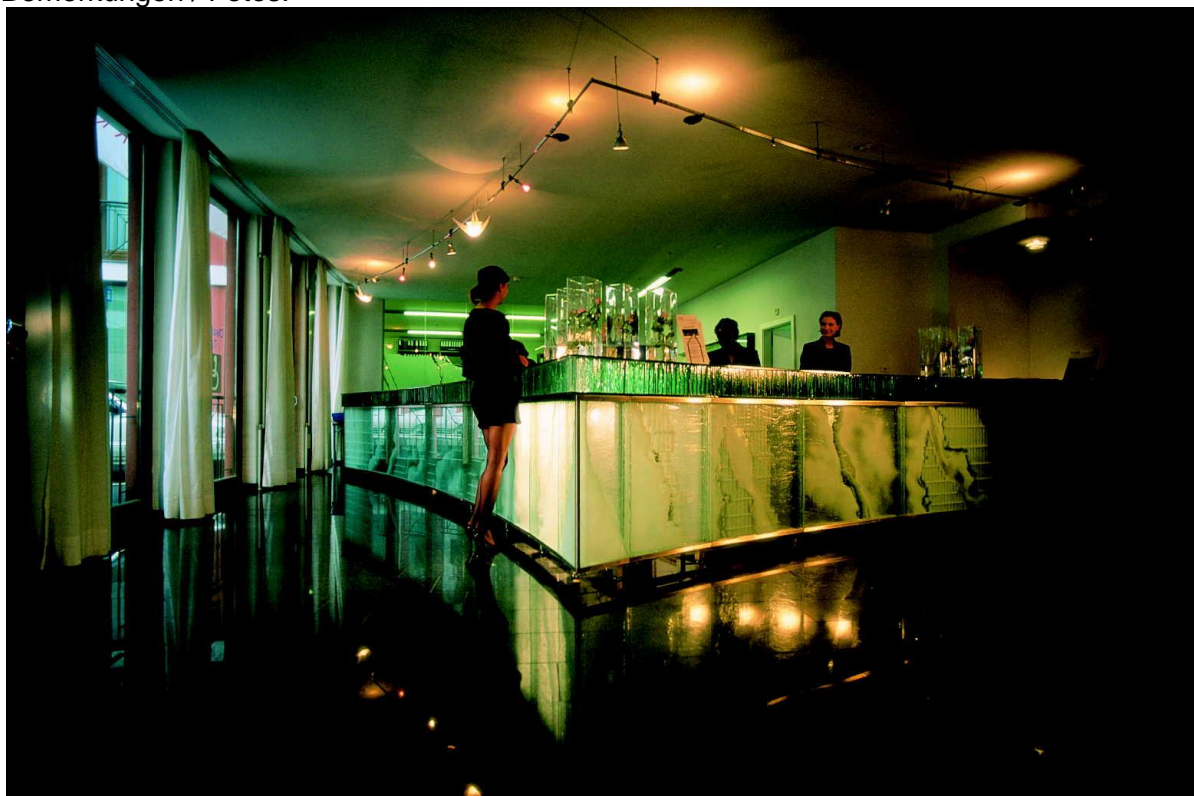

Aufzug:

	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euro-Schließsystem vorhanden (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.3]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite von mind. 90cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.3]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Lifttüre von 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.4] Bild 1): tatsächlich Bewegungsfläche: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Lifttüre (vor Stiegen) von 200cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.4] Bild 2): tatsächlich Bewegungsfläche: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente außerhalb des Fahrkorbes auf 90-100cm (ÖNORM B1600 [412] + ÖNORM [EN 81-70]): tatsächliche Höhe: 120 - 133cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabinengröße von mind. BxT – 110 x 140cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.2] Bild 3): tatsächliche Kabinengröße: x cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufzug mit Übereckbeladung – Kabinengröße von mind. BxT – 150 x 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.2] Bild 4): tatsächliche Kabinengröße: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente in 85-100cm Höhe (ÖNORM B1600 [4.1.2] + ÖNORM [EN 81-70] – max. Höhe von 120cm): tatsächliche Höhe: 96 - 147cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente waagrecht angeordnet (ÖNORM B 1600 [4.1.2] + [EN 81-70] Bild 5): tatsächliche Anordnung: senkrecht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente in Brailleschrift (ÖNORM [4.1.1] Brailleschrift nach Ö-Norm [V2105]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente - Ziffernblöcke taktil gekennzeichnet (ÖNORM [4.1.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akustische Stockwerkansage (ÖNORM [4.1.1] + Ö-Norm [EN 81-70]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufstiegshilfe wenn kein Lift vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

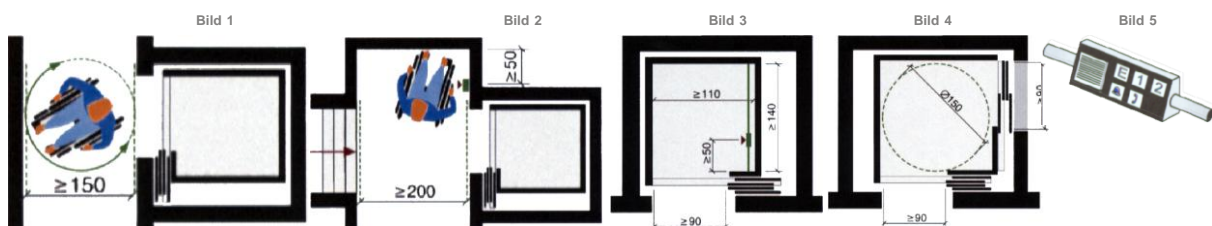

Bemerkungen / Fotos:



Zimmer:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 5205 - Rollstuhlzimmer		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangbreite von 150cm (Umbau 120cm, wenn vor Tür 150cm ausgeführt ist) (ÖNORM B1603 [4.1.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türrahmen oder Türblatt kontrastierend hervorgehoben (ÖNORM B1603 [4.1.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zimmernummer taktil ausgeführt (ÖNORM B1603 [4.1.2] - Ö-Norm [V 2105]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen den Einrichtungsgegenständen 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmer Wendekreis von 150cm Ø (ÖNORM B1603 [4.2.4]): tatsächlicher Wendekreis: cm Ø	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge 120cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.3]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bethöhe 45-50cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 54cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bett - seitliche Freifläche 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Freifläche: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bett - mind. 15cm über FBOK Bodenfreiheit (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtschalter in 85-100cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: 110cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrankablage 40-100cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 142cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrank - Kleiderstange max. 120cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 130cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablagefächer mind. 70cm Lichthöhe unterfahrbar (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 46cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegel Unterkante auf 85cm (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Belag: Teppichboden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV mit Fernbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel oder SAT-TV:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Video oder DVD-Player:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Internetanschluss:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon mit Hörerverstärker (ÖNORM B1600 [4.2.5]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fax:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lichtwecker komportibel mit Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttelkissen komportibel mit der Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtwecker & Rüttelkissen an der Rezeption verfügbar (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
“hotelflash” oder Hotelkoffer an der Rezeption verfügbar: Infotelefon des Öst. Gehörlosenbund: (+43) 01/60 30 853 - http://www.techkob.com (siehe Foto)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im 2-Sinne-Prinzip / optisch & akustische Signale vorhanden (ÖNORM B1600 [4.2.4]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Bett aus erreichbar (ÖNORM B1603 [4.2.6]): tatsächlich: gibt es nicht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balkon, Terrasse oder Loggia mind. 300cm Breit & 150cm Tief + Ausblick ab einer Höhe von 60cm FBOK möglich (ÖNORM B1603 [4.2.9]): tatsächliche Maße: cm Breit - cm Tief - cm Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bemerkungen / Foto:

Bett mit elektrisch verstellbaren Lattenrost





Aussicht vom Zimmer





Sanitäreinheit:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 5205 - Rollstuhlzimmer		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 (3.2.5.2)): tatsächliche Breite: 71cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dusche:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wannenlifter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschtasse – Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschwanne – Fläche: cm x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschfläche mind. B 90 x T 130cm (Ö-Norm B1603 [4.2.8]): tatsächliche Duschfläche: B cm x T cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschvorhang:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschtrennwand:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitz 45x45cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzfläche: cm x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitzhöhe 45-48cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzhöhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschsitz fix montiert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschsitz – mobil (Hocker usw.):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne Höhe 50-55cm (Ö-Norm B1603 [4.2.6]): tatsächliche Höhe: 57cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne mit verbreiteter Sitzfläche von 15-25cm (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächliche Breite: 7cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfreiraum vor Badewanne od. Dusche von 150cm Ø (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächlicher Freiraum: 110cm Ø:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dusche/Nasszelle mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.2]):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.3]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch freie Höhe bei 20cm hinter Beckenvorderkante mind. 65cm Höhe: (Ö-Norm B1600 [4.3.2]): tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (Ö-Norm B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe: gibt es nicht cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschbeckenspiegel 85cm Höhe über FBOK (Ö-Norm B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe: 115cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (Ö-Norm B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 177cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegel- & blendfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilette im Sanitärraum:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberl. Wand 120cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum: 72cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm über FBOK Höhe (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliche Höhe: 85cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waagrecht Haltegriffe 15cm über WC-Schale Vorderkante (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliches Maß: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemerkungen / Foto:







Zimmer:

	JA	NEIN
Zimmernummer: restlichen Zimmer mit Badewanne		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangbreite von 150cm (Umbau 120cm, wenn vor Tür 150cm ausgeführt ist) (ÖNORM B1603 [4.1.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türrahmen oder Türblatt kontrastierend hervorgehoben (ÖNORM B1603 [4.1.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zimmernummer taktil ausgeführt (ÖNORM B1603 [4.1.2] - Ö-Norm [V 2105]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen den Einrichtungsgegenständen 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmer Wendekreis von 150cm Ø (ÖNORM B1603 [4.2.4]): tatsächlicher Wendekreis: cm Ø	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge 120cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.3]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bethöhe 45-50cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 54cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bett - seitliche Freifläche 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Freifläche: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bett - mind. 15cm über FBOK Bodenfreiheit (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtschalter in 85-100cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: 110cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrankablage 40-100cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 142cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrank - Kleiderstange max. 120cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 130cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablagefächer mind. 70cm Lichthöhe unterfahrbar (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 46cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegel Unterkante auf 85cm (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Belag: Teppichboden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV mit Fernbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel oder SAT-TV:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Video oder DVD-Player:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Internetanschluss:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon mit Hörerverstärker (ÖNORM B1600 [4.2.5]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fax:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lichtwecker komportibel mit Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttelkissen komportibel mit der Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtwecker & Rüttelkissen an der Rezeption verfügbar (ÖNORM B1603 [4.2.7]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
“hotelflash” oder Hotelkoffer an der Rezeption verfügbar: Infotelefon des Öst. Gehörlosenbund: (+43) 01/60 30 853 - http://www.techkob.com (siehe Foto)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im 2-Sinne-Prinzip / optisch & akustische Signale vorhanden (ÖNORM B1600 [4.2.4]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Bett aus erreichbar (ÖNORM B1603 [4.2.6]): tatsächlich: gibt es nicht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balkon, Terrasse oder Loggia mind. 300cm Breit & 150cm Tief + Ausblick ab einer Höhe von 60cm FBOK möglich (ÖNORM B1603 [4.2.9]): tatsächliche Maße: cm Breit - cm Tief - cm Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bemerkungen / Foto:






Sanitäreinheit:

	JA	NEIN
Zimmernummer: restlichen Zimmer mit Badewanne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 (3.2.5.2)): tatsächliche Breite: 71cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dusche:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wannenlifter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschtasse – Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschwanne – Fläche: cm x cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschfläche mind. B 90 x T 130cm (Ö-Norm B1603 [4.2.8]): tatsächliche Duschfläche: B cm x T cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschvorhang:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschtrennwand:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitz 45x45cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzfläche: cm x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitzhöhe 45-48cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzhöhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschsitz fix montiert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschsitz – mobil (Hocker usw.):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne Höhe 50-55cm (Ö-Norm B1603 [4.2.6]): tatsächliche Höhe: 57cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne mit verbreiteter Sitzfläche von 15-25cm (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächliche Breite: 7cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewegungsfreiraum vor Badewanne od. Dusche von 150cm Ø (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächlicher Freiraum: 110cm Ø:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dusche/Nasszelle mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.2]):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.3]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch freie Höhe bei 20cm hinter Beckenvorderkante mind. 65cm Höhe: (Ö-Norm B1600 [4.3.2]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (Ö-Norm B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe: gibt es nicht cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waschbeckenspiegel 85cm Höhe über FBOK (Ö-Norm B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe: 115cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (Ö-Norm B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 177cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegel- & blendfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilette im Sanitärraum:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche: keine (siehe Skizze) cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberl. Wand 120cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm über FBOK Höhe (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waagrecht Haltegriffe 15cm über WC-Schale Vorderkante (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliches Maß: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Bemerkungen / Foto:

Auf die Toilette kann man als sportliche/r Rollifahrer/Inn über 90° ganz gut umsetzen - es gibt jedoch keine Haltegriffe - siehe Skizze

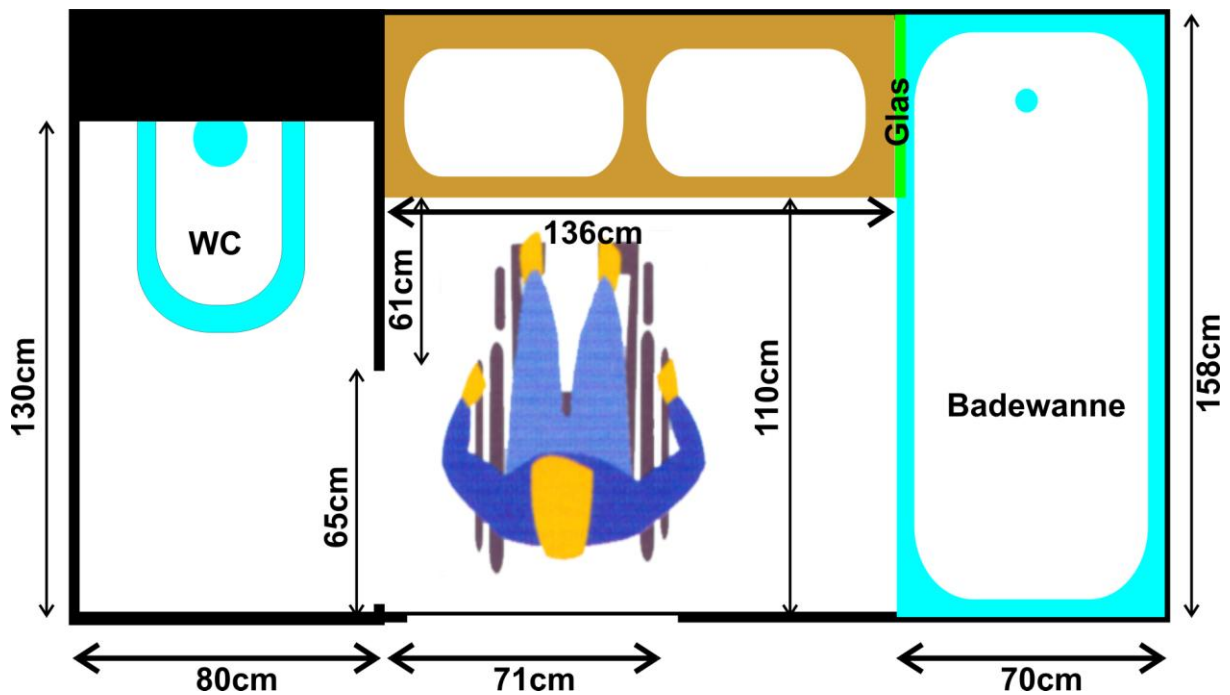



Wellnessbereich

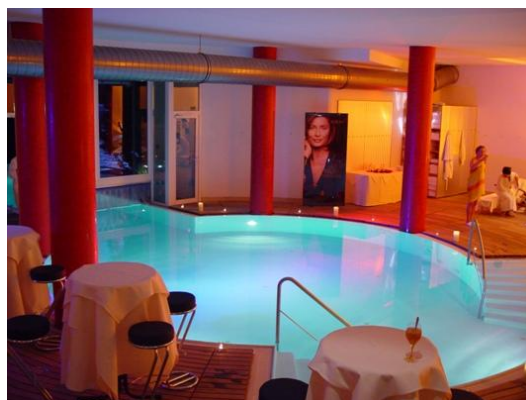

Becken nur über Stufen erreichbar



Dampfbad



Toilette im Wellnessbereich